

Ofício Gabinete. 087/2026

Formiga, 18 de fevereiro de 2026.

Assunto: **Resposta a Indicação nº 738/2025**

Ilustre Edil,

Por intermédio deste e em resposta a Indicação nº 738/2025 citada supra, apresenta-se em anexo informação prestada pelo setor competente, informo que a demanda já foi encaminhada ao setor de poda para as providências necessárias.

Atenciosamente,



LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Ilmo(a). Vereador(a) Municipal.
Câmara Municipal de Formiga
Praça Ferreira Pires, 04, Centro
Formiga – MG

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 16/2026

DE: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

PARA: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Resposta à Indicação nº 738/2025 – Iluminação Pública

Em atenção à Indicação nº 738/2025, informamos que foi realizada vistoria técnica no local mencionado, abrangendo o trecho da Rua Furtado de Menezes e vias adjacentes.

Após análise em campo, constatou-se que o referido logradouro já possui rede de iluminação pública instalada e em funcionamento, conforme verificado também por meio de imagens extraídas do sistema Gemini, da CEMIG, anexas a esta resposta.

Do ponto de vista técnico, a via atende aos índices mínimos de luminância e iluminância estabelecidos pela ABNT NBR 5101:2018 – Iluminação Pública – Procedimento, não sendo identificada deficiência na infraestrutura de iluminação existente que justifique implantação ou ampliação do sistema.

Ressalta-se, ainda, que o sombreamento excessivo observado em determinados pontos decorre, principalmente, da densa vegetação presente no entorno da via, a qual interfere na adequada dispersão do fluxo luminoso, não caracterizando falha ou insuficiência da iluminação pública instalada.

Dessa forma, no momento, não há necessidade de intervenção quanto à melhoria da iluminação pública no local, sendo recomendável a adoção de medidas de manejo e manutenção da vegetação para mitigação do sombreamento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.


Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO SANTOS DE SANT'ANA
Data: 04/02/2026 08:44:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO PAULO SANTOS DE SANT'ANA
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA MG 403.753

ANEXO

Figura 1: Vista do sistema Gemini da Cemig, indicando a existência de rede de posteamento com iluminação pública no local.

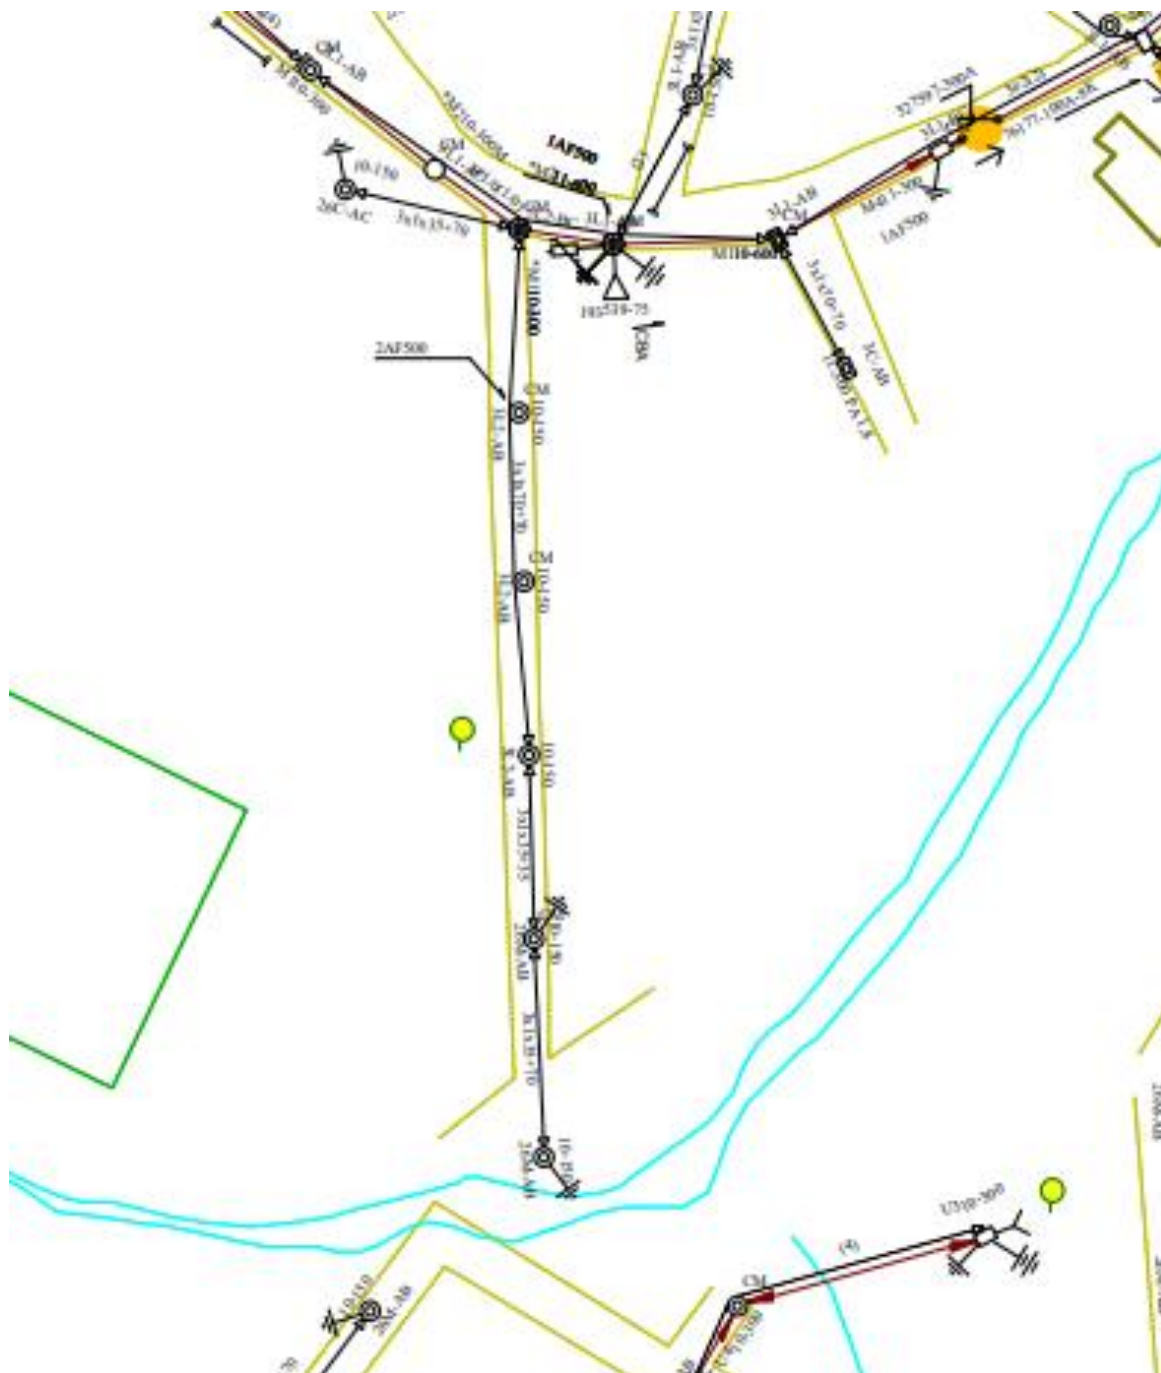

Fonte: CEMIG, 2026.